Legende:

- vorh. Gebäude
- gepl. Geh-/Radweg bzw. Radweg
- gepl. aufmarkierter Radfahrstreifen - rot
- gepl. Asphalt
- gepl. Promenadensaum
- gepl. Promenade/diverse Pflasterflächen
- gepl. Ausfahrt
- gepl. Fontänenfläche
- gepl. Baumsubstrat, nach FLL-Richtlinien, Pflanzgrubenbauweise 2
- gepl. Grünfläche
- gepl. Grünbeete - Strauch- oder Baumpflanzung
- gepl. Baumroste in rund oder eckig
- gepl. Angleichungsflächen Bestand
- gepl. Bordstein
- gepl. abgesenkter Bordstein
- gepl. Rinne
- gepl. optische Rinne
- gepl. 2-reihige Rinne
- gepl. Tiefbord
- gepl. L-Stein
- gepl. Randeinfassung Promenadenring
- gepl. Einlauf
- gepl. Poller
- gepl. Leuchte
- gepl. Baum - verschiedene Baumarten
- 56.32 gepl. Endausbauhöhen
- gepl. Blindenleitsystem
- gepl. Bank in Hufeisenform
- gepl. Bank
- gepl. Bank mit Lehne
- gepl. Verteilerschrank Fontänenfeld
- gepl. Fahrradbügel
- gepl. Spielgerät
- vorh. Touristische Infostele/ Infotafel ggf. versetzen
- gepl. Bodenhülse

Regelquerschnitt
Leitungstrasse M¿nstertor
M1:50

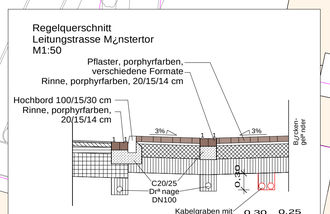

Saum/ Gehweg
Belastungsklasse Bk 1,8, Tafel 3, Zeile 1
10 cm Bahnen-Kleinpflaster (versch. Formate)
4 cm Bettung 0/5
25 cm Schottertragschicht HKS 0/45
26 cm ungeb. Tragschicht HKS 0/45
---
65 cm Gesamtaufbau

Regelquerschnitt
M1:50

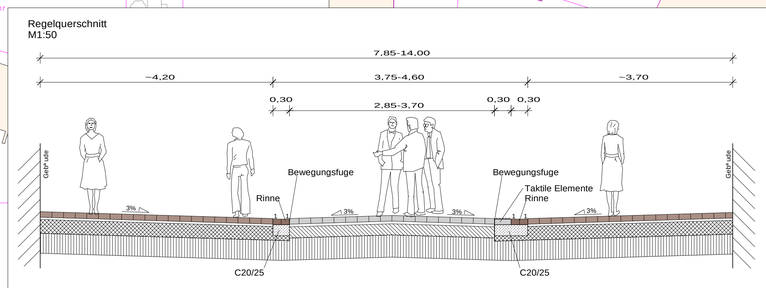

Saum
Belastungsklasse Bk 1,8, Tafel 3, Zeile 1
10 cm Bahnen-Kleinpflaster (versch. Formate)
4 cm Bettung 0/5
25 cm Schottertragschicht HKS 0/45
26 cm ungeb. Tragschicht HKS 0/45
---
65 cm Gesamtaufbau

Zentralbereich
Belastungsklasse Bk 1,8
Pflasterdecke in gebundener Ausf¿hrung nach M FPgeb
14 cm Altstadtpflaster 20/15 bzw. 15/10 cm
5 cm zement ª rer, wasserdurchl ª ssiger Pflasterbettungsm ª rtel
20 cm Drainbeton
26 cm Frostschutzschicht HKS 0/45
---
65 cm Gesamtaufbau

Saum
Belastungsklasse Bk 1,8, Tafel 3, Zeile 1
10 cm Bahnen-Kleinpflaster (versch. Formate)
4 cm Bettung 0/5
25 cm Schottertragschicht HKS 0/45
26 cm ungeb. Tragschicht HKS 0/45
---
65 cm Gesamtaufbau

Regelquerschnitt
Fahrbahn Asphalt
M1:50

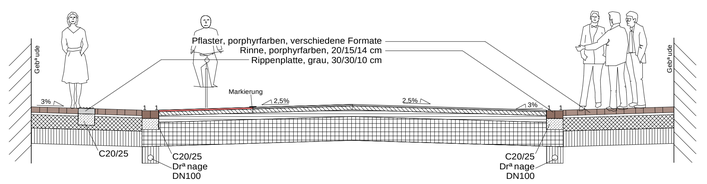

Saum
Belastungsklasse Bk 1,8, Tafel 3, Zeile 1
10 cm Bahnen-Kleinpflaster (versch. Formate)
4 cm Bettung 0/5
25 cm Schottertragschicht HKS 0/45
26 cm ungeb. Tragschicht HKS 0/45
---
65 cm Gesamtaufbau

Zentralbereich/ Schutzstreifen (rot aufmarkiert)
RStO 12/24: Belastungsklasse Bk 3,2, Tafel 1, Zeile 1
3 cm Gussasphalt MA 8 S
7 cm Binderschicht AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
43 cm ungeb. Tragschicht HKS 0/45
---
65 cm Gesamtaufbau

Saum
Belastungsklasse Bk 1,8, Tafel 3, Zeile 1
10 cm Bahnen-Kleinpflaster (versch. Formate)
4 cm Bettung 0/5
25 cm Schottertragschicht HKS 0/45
26 cm ungeb. Tragschicht HKS 0/45
---
65 cm Gesamtaufbau

NUR ZUR KALKULATION

Index:	nderungen:	Datum:	Gez:

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN

Osttor 43
48324 Sendenhorst

Tel. 02526 / 1026
Fax 02526 / 1025-5

info@gnegel.net
www.gnegel.net

GNEGEL GMBH

Stadt Warendorf
Der B¿rgermeister

Lange KesselstraÇe 4-6
48231 Warendorf

Projekt:	*Umgestaltung der Innenstadt M¿nsterstraÇe + Krickmarkt + Freckenhorster StraÇe in Warendorf*		
Planbezeichnung:	*Lageplan Gesamtplan Ausf¿hrung* Plotbox: Lageplan Gesamt M500		
MaÇstab:	*1 : 500*	Projektnummer:	*22054*
Datum:	*23.06.2025*	Bearbeitung:	*H.H. / C.J.*
Auftraggeber	 2025	Aufgestellt	*Sendenhorst,* 2025

L:\22027_22054 \ GIS_22054 aktueller Plan NEU\GIS Druckdatum 23062025